


Mrzeżyno

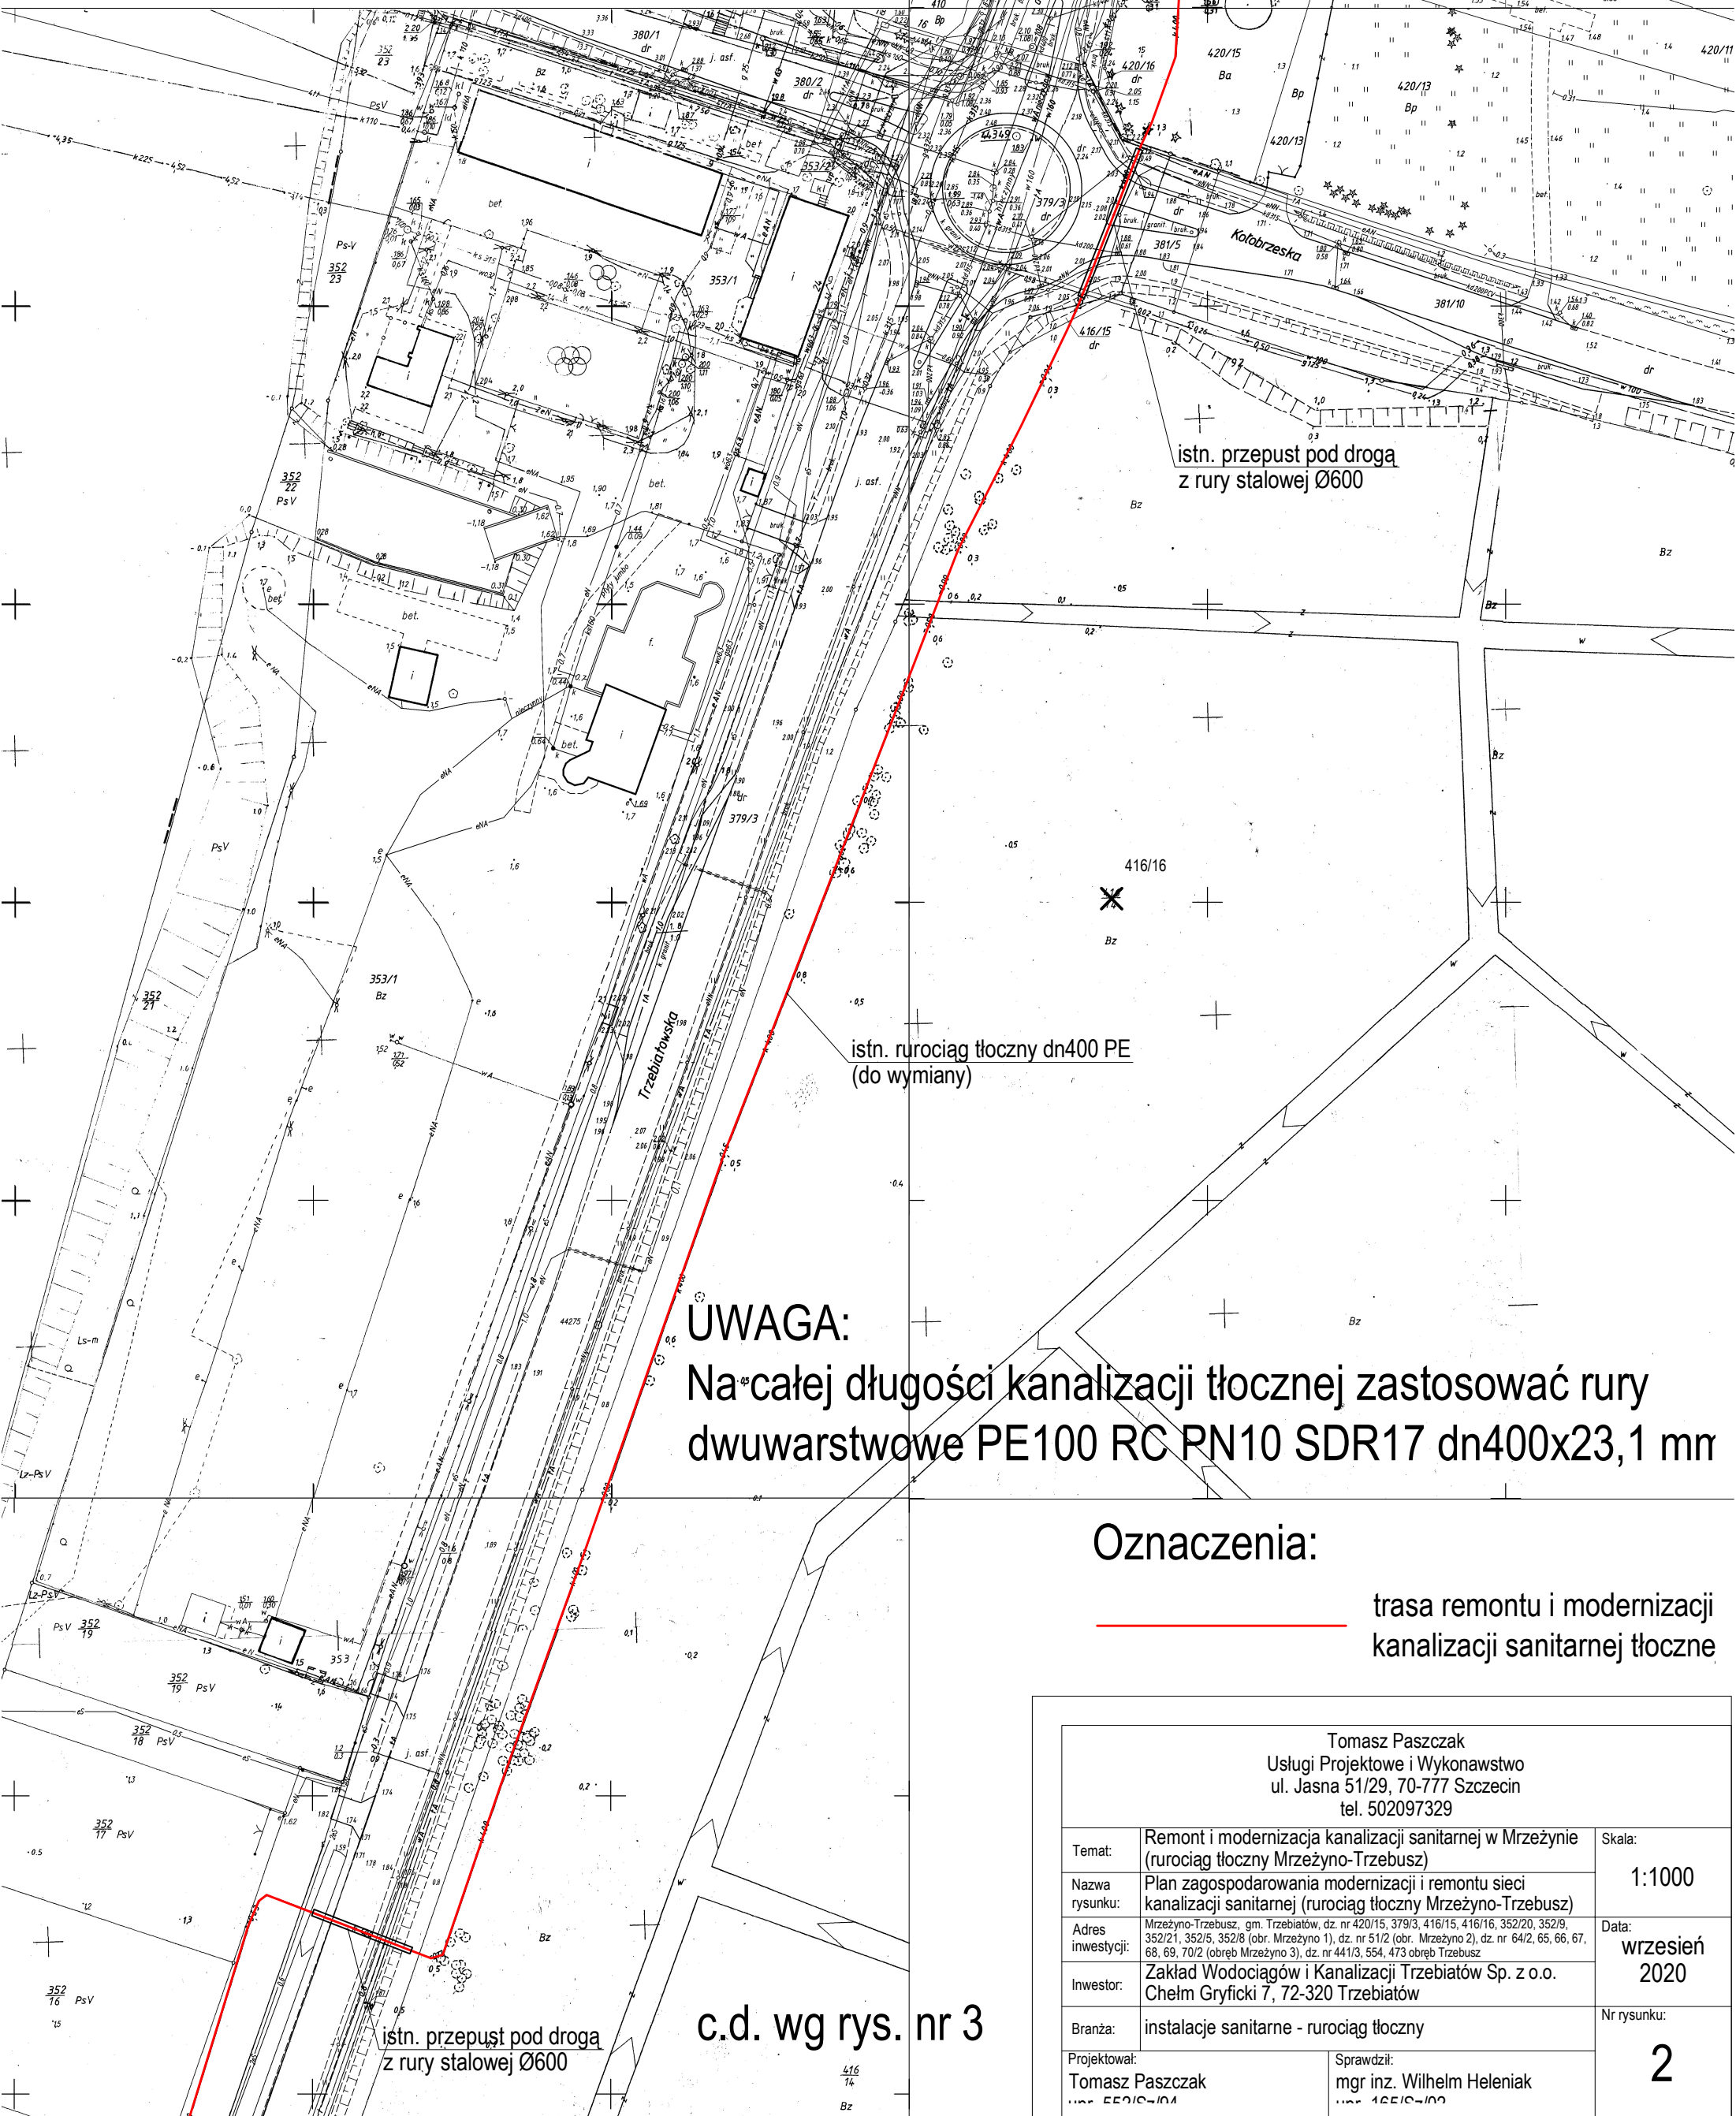

UWAGA:
Na całej długości kanalizacji tłocznej zastosować rury dwuwarstwowe PE100 RC PN10 SDR17 dn400x23,1 mm

Oznaczenia:
trasa remontu i modernizacji kanalizacji sanitarnej tłocznej

| | | |
|--|--|----------------------------|
| Tomasz Paszczak Usługi Projektowe i Wykonawstwo ul. Jasna 51/29, 70-777 Szczecin tel. 502097329 | | |
| Temat: | Remont i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Mrzeżynie (rurociąg tłoczny Mrzeżyno-Trzebusz) | Skala: 1:1000 |
| Nazwa rysunku: | Plan zagospodarowania modernizacji i remontu sieci kanalizacji sanitarnej (rurociąg tłoczny Mrzeżyno-Trzebusz) | |
| Adres inwestycji: | Mrzeżyno-Trzebusz, gm. Trzebiatów, dz. nr 420/15, 379/3, 416/15, 416/16, 352/20, 352/9, 352/21, 352/5, 352/8 (obr. Mrzeżyno 1), dz. nr 51/2 (obr. Mrzeżyno 2), dz. nr 64/2, 65, 66, 67, 68, 69, 70/2 (obręb Mrzeżyno 3), dz. nr 441/3, 554, 473 obręb Trzebusz | Data: wrzesień 2020 |
| Inwestor: | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. Chelń Gryficki 7, 72-320 Trzebiatów | |
| Branża: | instalacje sanitarne - rurociąg tłoczny | Nr rysunku: 2 |
| Projektował: | Tomasz Paszczak 552/C-104 | |
| Sprawił: | mgr inż. Wilhelm Heleniak 165/C-102 | |

c.d. wg rys. nr 3